



DIANA / XENA FLAT IP-42 IK-04

REF: EIDF0CCMLC003


1- CONEXIÓN ELÉCTRICA Y TEST ELECTRICAL CONNECTION AND TEST BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET TEST

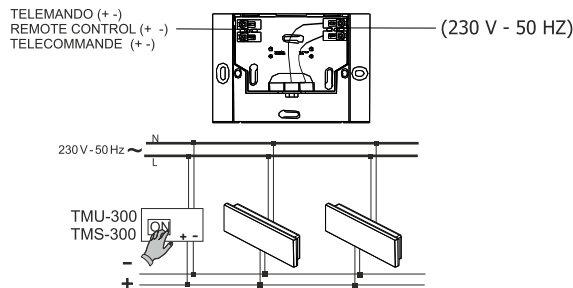


2- MONTAJE DE LA LUMINARIA LUMINAIRE INSTALLATION MONTAGE DU BLOC



3- MONTAJE EN SUPERFICIES IRREGULARES INSTALLATION ON IRREGULAR SURFACES MONTAGE SUR SURFACES IRREGULIERES


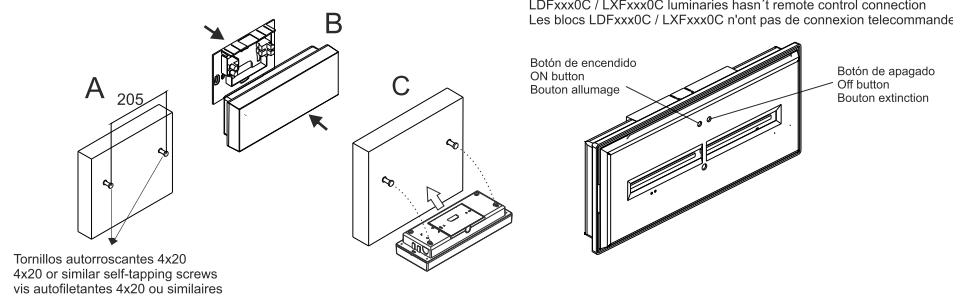


Permanente / Maintained / Permanent

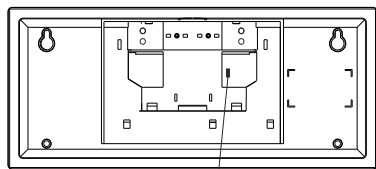

"ON" Permanente, "OFF" NO Permanente
"ON" Maintained, "OFF" NON Maintained
"ON" Permanent, "OFF" NON Permanent

4- DESMONTAJE DE LA LUMINARIA LUMINAIRE DISMANTLING DEMONTAGE DU BLOC

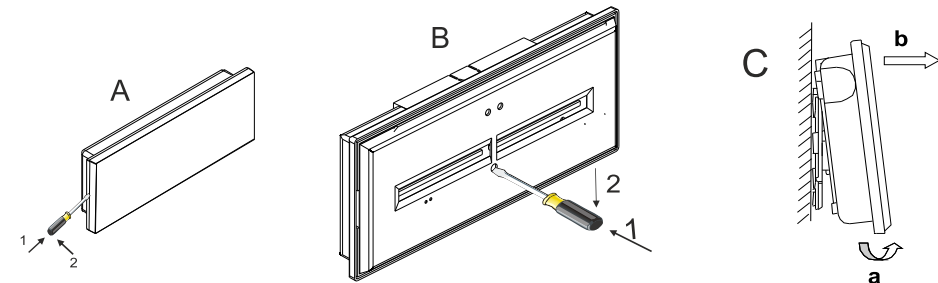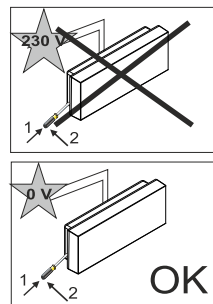

- Retirar la luminaria de la preplaca presionando con un destornillador sobre la pestaña
- Remove the luminaire out of the plate pressing with a screwdriver in the claw
- Retirer le bloc de la pré-plaque en introduisant un tournevis dans la griffe

MARCADO DE LA LUMINARIA LABELLING OF THE LUMINAIRE MARQUAGE DU LUMINAIRE

X: Autónomo / Self contained / Appareil autonome

0: No permanente / Non maintained / Non permanent
1: Permanente / Maintained / Permanent /

B: Posibilidad de puesta en reposo a distancia
With setting of the state mode with remote control.
Avec mise en état de repos à distance


E: LED o baterías no reemplazables
LEDs or batteries, not replaceable
LED ou des batteries, et non remplaçables

*60/120/180: Autonomía nominal en minutos
Nominal duration of the luminaire (in minutes)
Autonomie nominale du luminaire en minutes

ES - **TIEMPO DE CARGA:** 24 h
- **TELEMANDO:** Con un Telemando Mod. TMS 300 ó TMU 300 (no suministrado), instalado según el esquema de conexión, este aparato puede pasar del estado de Emergencia al de Reposo (sólo con red ausente).
- **TEST DE CONMUTACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARAS CON PRESENCIA DE RED (TEST ZC):** Test General: Mediante Telemando Mod TMS-300 o TMU 300, conectado según el esquema.
- **CAMBIO DE BATERÍAS:** Las baterías deben reponerse cuando la autonomía no es conforme con la duración asignada. NOTA: Con el fin de alargar la vida de las baterías es conveniente realizar descargas periódicas completas (desconectando alimentación de red) al menos cada 10 semanas. Las baterías solo pueden ser reemplazadas por personal cualificado.
- **NOTA:** Fuente de luz: LED - No reemplazable

EN - **CHARGING TIME:** 24 h
- **REMOTE CONTROL:** With a Remote Control Mod. TMS 300 ó TMU 300, installed according to the above design, the luminaire can change from a emergency mode to rest mode (only with Mains supply)
- **COMMUTATION TEST / LAMPS WORKING - TELECOMMANDE (TEST ZC):** By Remote Control Mod TMS-300 ó TMU 300, installed according to the above design (test general).
- **BATTERIES REPLACEMENT:** Batteries must be replace when autonomy is below the declared one. NOTE: In order to improve the batteries' life it is convenient to make periodical complete discharges (disconnecting the mains supply) at least every 10 weeks. The battery can only be replaced by qualified personnel.
- **NOTE:** Light source: LED - Not replaceable

FR - **DURÉE DE CHARGE:** 24 h
- **TÉLÉCOMMANDE:** Avec une télécommande Mod. TMS 300 ó TMU 300, installer selon le schéma, cet appareil peut passer de l'état de veille à l'état de repos (uniquement avec le Secteur absent).
- **TEST LAMPS (TEST ZC):** Avec une Télécommande Mod TMS-300 ó TMU 300, installer selon le schéma antérieur.
- **REMPLACEMENT DES BATTERIES:** Les batteries doivent être remplacées lorsque l'autonomie n'est pas conforme à la durée assignée. NOTE: Afin de prolonger la vie des batteries, il est convenable de réaliser des décharges complètes (en débranchant le secteur), au moins toutes les 10 semaines. Les batteries doivent être remplacé par du personnel qualifié
- **NOTE:** Source lumineuse: LED - non remplaçable



Curvas bajo solicitud
Curves under request
Courbes sur demande