



1- MONTAJE DE LA LUMINARIA
LUMINAIRE INSTALLATION
MONTAGE DU BLOC
INSTALLASJON:

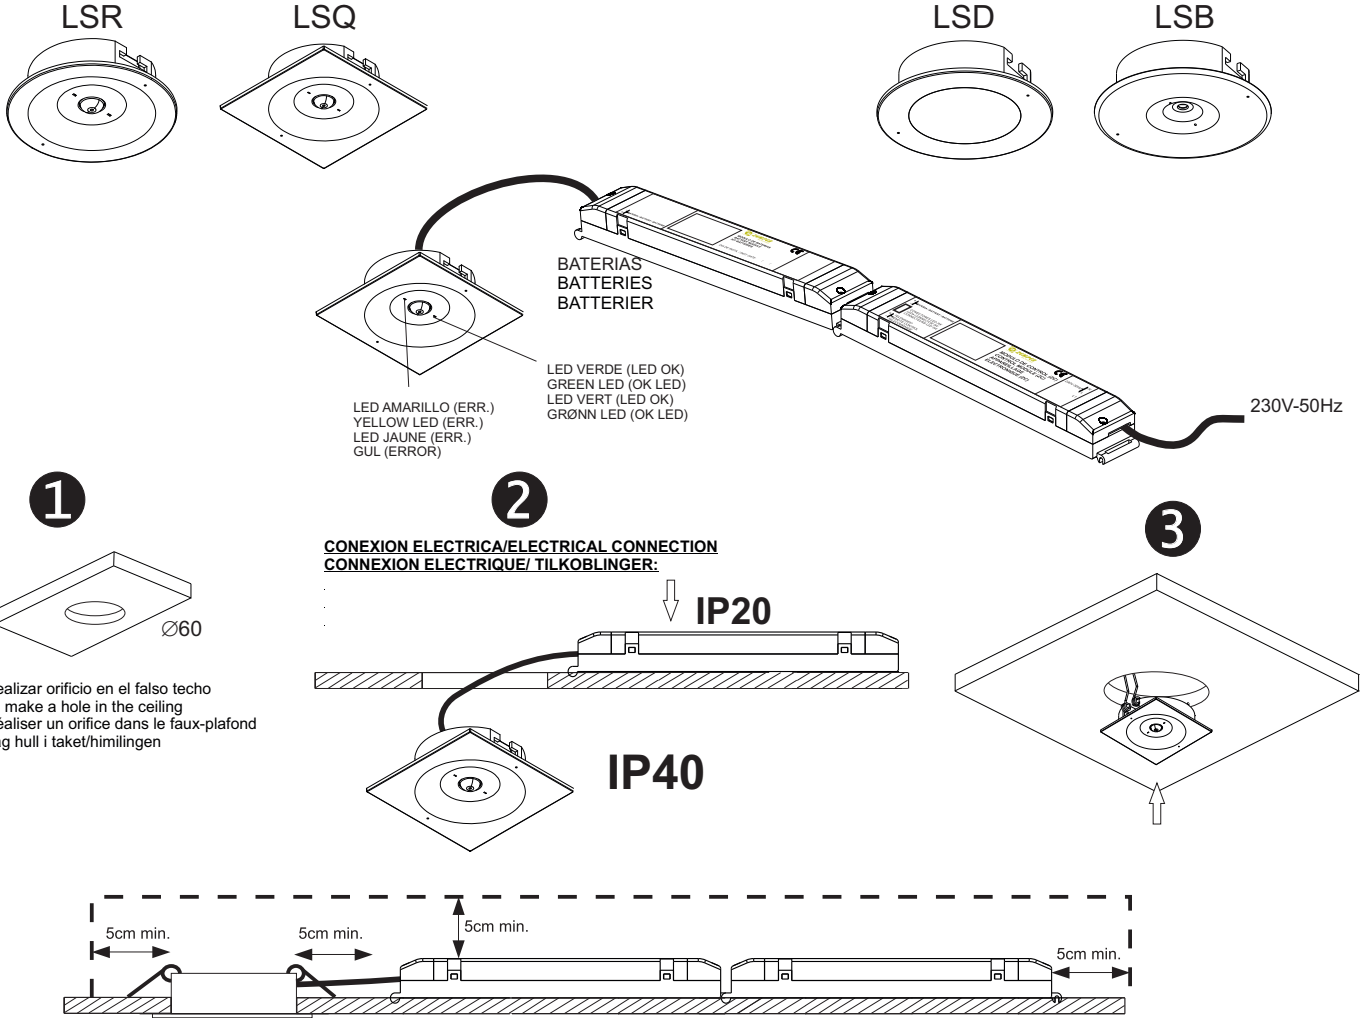

2- CONEXIÓN ELÉCTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
TILKOBLINGER

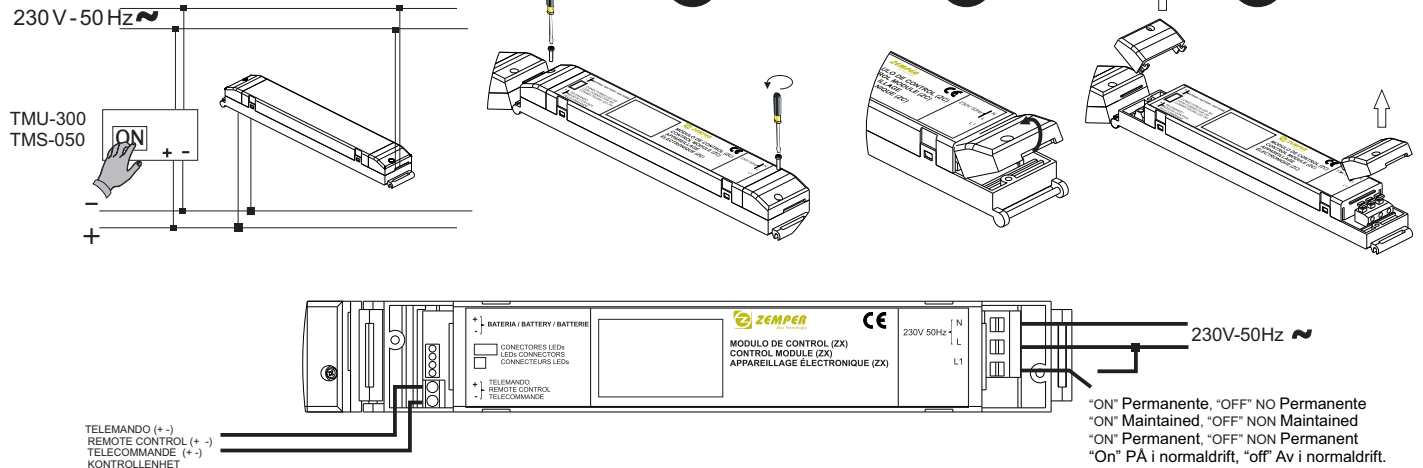

IMPORTANTE: Con objeto de poder realizar un correcto mantenimiento es preciso conservar estas instrucciones. La instalacion y el mantenimiento de la luminaria debe ser realizado por personal cualificado

IMPORTANT: Keep this instructions for future maintenance proceses. The installation and maintenance of the luminaire must be performed by qualified personnel

ATTENTION: Afin de pouvoir réaliser un correct entretien il faut conserver ce mode d'emploi. L'installation et l'entretien du luminaire ne doit être effectué par du personnel qualifié

VIKTIG: Behold disse instruksjonene for fremtidig formål

**MARCADO DE LA LUMINARIA
LABELLING OF THE LUMINAIRE
MARQUAGE DU LUMINAIRE
MERKING AV ARMATURE:**

X: Autónomo / Self contained / Appareil autonome / Selvtest

0: NO Permanente / Non Maintained / Non Permanent / Normalt av
1: Permanente / Maintained / Permanent /

AB: Testable y con puesta en estado de reposo a distancia.





Testable and with setting of the state mode with remote control.
Testable avec commande à distance de la mise au repos.


Test, og kan kun resettes med å benytte Produzentens håndkontrollør

E: Leds ó baterías no reemplazables

LEDs or batteries, not replaceable
LED ou des batteries, et non remplaçables

*60/120/180: Autonomía nominal en minutos
Nominal duration of the luminaire (in minutes)
Autonomie nominale du luminaire en minutes
Normal batteritid for armaturen i minutter.

			LENTE LENS OPTIQUE	
LSR-3180EXP	200 lm	LED	Ambiente/Anti-panic/Anti-panique	1h
LSR-3181EXP	200 lm	LED	Evacuación/evacuación/évacuation	1h
LSR-3140EXP3	145 lm	LED	Ambiente/Anti-panic/Anti-panique	3h
LSR-3141EXP3	145 lm	LED	Evacuación/evacuación/évacuation	3h
LSQ-3180EXP	200 lm	LED	Ambiente/Anti-panic/Anti-panique	1h
LSQ-3181EXP	200 lm	LED	Evacuación/evacuación/évacuation	1h
LSQ-3140EXP3	145 lm	LED	Ambiente/Anti-panic/Anti-panique	3h
LSQ-3141EXP3	145 lm	LED	Evacuación/evacuación/évacuation	3h
LSD-3150EXP	150 lm	LED	Ambiente/Anti-panic/Anti-panique	1h
LSD-3120EXP3	120 lm	LED	Ambiente/Anti-panic/Anti-panique	3h
LSB-3090EXP	90 lm	LED	Ambiente/Anti-panic/Anti-panique	1h
LSB-3090EXP3	90 lm	LED	Ambiente/Anti-panic/Anti-panique	3h
LSB-3200EXP	200 lm	LED	Ambiente/Anti-panic/Anti-panique	1h



Curvas bajo solicitud
Curves under request
Courbes sur demande

ES

- TIEMPO DE CARGA: 24 h

- TEST AUTOMÁTICO DE LAMPARAS Y AUTONOMÍA:

Este aparato lleva integrado un circuito controlado por microprocesador para realizar automáticamente los Tests de Lámparas cada semana y de Autonomía cada diez semanas. En caso de fallo de red durante las 24 horas previas a la realización del test de autonomía, este se pospondrá una semana.

- REALIZACIÓN DE LOS TEST DE LAMPARA Y AUTONOMIA DE FORMA MANUAL MEDIANTE TELEMANDO:

Se puede realizar el test de lámpara y autonomía sin necesidad de tener que esperar las 10 semanas. Para lo cual realizaremos lo siguiente:

1- La luminaria o luminarias sobre las cuales queremos realizar el test de lámpara y autonomía deberán estar conectadas a red al menos durante 24 horas ininterrumpidas. 2- Pulsar encendido en el telemando (las luminarias deberán estar conectadas a una línea de telemando, según esquema anterior). 3- Las luminarias comenzarán a realizar el test de autonomía y test de lámpara simultáneamente.

El test puede ser abortado pulsando en el telemando. No se podrá lanzar un nuevo test hasta transcurridas 24 horas desde el último test realizado. La realización de este test no afecta a la programación de los test automáticos. Si se realiza este test 24 horas antes de la realización del test automático de autonomía, este se pospone 1 semana.

- PROGRAMACIÓN DE LOS TEST DE LA LUMINARIA MEDIANTE TELEMANDO:

Para realizar la programación de todas las luminarias conectadas a la línea de telemando seguir los siguientes pasos:

1- Con el telemando conectado según esquema, pulsar encendido en el telemando. 2- Esperar entre 3-10 segundos y pulsar apagado. 3- Tras una pausa de entre 3-10 segundos pulsar nuevamente encendido. 4- Esperar entre 3-10 segundos y pulsar apagado

A partir de la realización de la última operación, las luminarias realizarán los test de lámpara cada 7 días y los de autonomía cada 10 semanas, ambos test serán realizados siempre a la misma hora, que será la hora a la cual realizamos la última operación sobre el telemando.

- VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS TEST:

El resultado del Control de Autonomía así como el Control de la lámpara quedan memorizados visualmente mediante sendos LED's como refleja el esquema. Los resultados que se pueden obtener son los siguientes:

LED OK (VERDE) ON + LED ERR. OFF =	LUMINARIA OK
LED OK (VERDE) OFF + LED ERR. OFF =	SINALIMENTACION
LED OK (VERDE) OFF + LED ERR. ON =	BATERIA O AUTONOMIA INCORRECTA
LED OK (VERDE) OFF + LED ERR. PARPADEANDO =	LAMPARA DE EMERGENCIA INCORRECTA
LED OK (VERDE) PARPADEANDO + LED ERR. OFF =	TEST EN CURSO

- CAMBIO DE BATERÍAS: Las Baterías deben reponerse cuando la Autonomía no es conforme con la duración asignada (led de autonomía naranja).

Las baterías solo pueden ser reemplazadas por personal cualificado.

- NOTA: Fuente de luz: LED - No reemplazable

EN

- CHARGING TIME: 24 h

- DURATION TEST:

This device has a circuit controlled by microprocessors in order to do automatically the lamp tests every week, and the duration test every ten weeks. In case of mains failure during the 24 hours before the autonomy test is done, the test will be postponed one week.

- LAMP AND AUTONOMY TEST DONE MANUALLY WITH THE REMOTE CONTROL DEVICE:

The lamp & autonomy test can be done without having to wait 10 weeks. For which we will follow up the next points:

1- The luminaire or luminaires that we will do the lamp & autonomy test must be connected to the mains supply for at least 24 hours. 2- Press "On" in the remote control device (the luminaires must be connected to a remote control device). 3- The luminaires will begin the lamp & autonomy test simultaneously.

The test can be aborted pressing "OFF" in the remote control device. A test can not be done during a period of 24 hours from the last test done. This test does not affect the test that had been programmed to be done automatically. If his test is done 24 hours before an automatic test, the automatic test will be postponed 1 week.

- PROGRAMING THE LUMINAIRE TEST BY THE REMOTE CONTROL DEVICE:

To program all the luminaires connected to the remote control device, follow up the next steps:

1- UIT the remote control device connected following the diagram, press "ON" in the remote control device. 2- Wait between 3- 10 seconds and press "OFF". 3- Another pause between 3-10 seconds and press again "ON". 4- Wait between 3-10 seconds and press "OFF"

From the last test done, the luminaires will realize the lamp test every 7 days and the autonomy test every 10 weeks, both test will be done always at the same hour, this hour will be the hour in which we had done the last test pressing the remote control device.

- MEMORIZACIÓN DE TEST

The duration test results, and the lamps test are memorized through LED'S as the scheme shows. The results you can obtain are the following:

LED OK (GREEN) ON + LED ERR. OFF =	LUMINAIRE OK
LED OK (GREEN) OFF + LED ERR. OFF =	WITHOUT SUPPLY
LED OK (GREEN) OFF + LED ERR. OFF =	INCORRECT AUTONOMY OR BATTERIES
LED OK (GREEN) OFF + LED ERR. BLINKING =	INCORRECT LAMP EMERGENCY
LED OK (GREEN) BLINKING + LED ERR. OFF =	TEST IN COURSE

- CHANGE OF BATTERIES: The batteries should be change when its duration is not the assigned one.

The battery can only be replaced by qualified personnel.

- NOTE: Light source: LED - Not replaceable

FR

- DUREE DE CHARGE: 24 h

- TEST AUTOMATIQUE DES LAMPES ET DE L'AUTONOMIE:

Cet appareil est doté d'un circuit contrôlé par un microprocesseur afin de réaliser automatiquement les tests de lampes toutes les semaines, et de l'autonomie toutes les 10 semaines. Dans le cas d'une coupure de secteur dans les 24 heures qui précèdent la réalisation d'un test d'autonomie, celui-ci sera reporté d'une semaine.

- REALISATION MANUELLE DES TESTS POUR LES LAMPES ET DE L'AUTONOMIE, PAR LA TELECOMMANDE:

Un test des lampes ou d'autonomie peut être réalisé sans avoir à attendre 10 semaines. Pour cela, il faut opérer de la façon suivante: 1- le ou les blocs sur lesquels on souhaite effectuer un test de lampes ou d'autonomie devront être alimentés depuis au moins 24 heures ininterrompues. 2- appuyer sur allumage de la télécommande (les blocs devront être raccordés à la ligne de la télécommande suivant le schéma précédent). 3- les blocs commenceront à effectuer le test d'autonomie et celui des lampes simultanément.

Le test peut être arrêté en appuyant sur arrêt de la télécommande. Il sera alors impossible de lancer un nouveau test avant 24 heures. La réalisation de ce test n'affectera pas la programmation des tests automatiques. Si ce test est lancé dans les 24h qui précèdent un test automatique d'autonomie, ce dernier sera alors décalé de 1 semaine.

- PROGRAMMATION DES TESTS DU BLOC PAR LA TELECOMMANDE:

Pour effectuer la programmation de tous les blocs connectés à une ligne de télécommande, il faudra suivre les étapes suivantes: 1- Actionner allumage sur la télécommande raccordée suivant le schéma précédent. 2- Attendre entre 3 et 10 sec. puis actionner extinction sur cette même télécommande. 3- Après une nouvelle pose de 3 à 10 sec. actionner de nouveau allumage. 4- Attendre entre 3 et 10 sec. puis actionner extinction sur cette même télécommande.

A partir de cette dernière opération, les blocs réaliseront un test de lampes tous les 7 jours et un test d'autonomie toutes les 10 semaines. Ces 2 tests seront toujours lancés à la même heure, celle à laquelle la dernière opération de programmation a été effectuée.

- VISUALISATION DES RESULTATS DES TESTS:

Les résultats de contrôle d'autonomie ainsi que celui des lampes resteront mémorisés visuellement par des LEDs tel que montré sur le schéma. Les résultats que l'on peut obtenir sont les suivants:

LED OK (VERT) ALLUMÉ + LED ERR (JAUNE) ETEINT =	BLOC OK
LED OK (VERT) ETEINT + LED ERR (JAUNE) ETEINT =	SANS SECTEUR
LED OK (VERT) ETEINT + LED ERR (JAUNE) ALLUMÉ =	AUTONOMIE OU BATTERIES INCORRECTES
LED OK (VERT) ETEINT + LED ERR (JAUNE) CLIGNOTANT =	LAMPES SECOURS INCORRECTES
LED OK (VERT) CLIGNOTANT + LED ERR (JAUNE) ETEINT =	TEST EN COURS

- ECHANGE DES BATTERIES: Les batteries doivent être changées quand leur autonomie n'est pas conforme à celle assignée (LED autonomie orange).

Les batteries doivent être remplacé par du personnel qualifié

- NOTE: Source lumineuse: LED - non remplaçable

NO

- LADETID: Minimum 24 timer

- SELVTEST

Denne armaturen har en innebygd kontroll med en mikroporsessor som fungerer test lyskilde hver uke, og batteritiden hver 10. uke. I tilfelle feil med nettspenning før 24 timer etter førstegangsinstallasjon, vil testen blir forskjøvet med 1 uke.

- LYSKILDE OG BATTERITEST KAN STARTS MANUELT:

Test av lyskilde og batteritid, kan bli testet uten å vente i 10 uker. Gjøres på følgende måte:

Armaturen(e) som skal testes manuelt, må ha vært tilkoblet nettspenning uavbrutt i minimum 24 timer. Press "on" på fjernkontrollen, armaturen må være tilkoblet fjernkontroll). 3- armaturene vil begynne lyskilde og batteritest samtidig.

Testen kan avbrytes ved å presse "OFF" på kontrollenheten. En test kan ikke bli satt i gang de første 24 timer etter tilkobling av nettspenning. Denne testen påvirker ikke den automatiske testen. Om denne testen blir aktivisert før de første 24 timene, vil den automatiske testen starte en uke senere

- PROGRAMMERE ARMATURTEST MED KONTROLLENHET:

For å programmere alle armaturer tilkoblet kontrollenheten, benytt følgende instruksjon:

Koble til kontrollenheten som anvis i diagrammet, press "ON" på kontrollenheten. 2- vent 3-10 sekunder og press "OFF". 3- vent mellom 3 og 10 sekunder og press "ON" 4- Vent mellom 3 og 10 sekunder og press "OFF"

Dra den siste testen er gjort, vil armaturene programmere armaturtest hver 7. dag, batteritid hver 10. uke. Begge testene vil skje på samme klokkeslett, eller det test-tidspunktet som blir valgt med kontrollenhet.

- LED indikatoren anviser følgende feil:

The duration test results, and the lamps test are memorized through LED'S as the scheme shows. The results you can obtain are the following:

LED OK (GRØNN) ON + LED ERR. OFF =	ARMATUR OK
LED OK (GRØNN) OFF + LED ERR. OFF =	IKKE TILKOBLET NETTSPENNING
LED OK (GRØNN) OFF + LED ERR. ON =	FOR LAV BATTERITID ELLER BATTERIFEIL
LED OK (GRØNN) OFF + LED ERR. BLINKING =	FEIL PÅ LYSKILDE
LED OK (GRØNN) BLINKING + LED ERR. OFF =	TEST IN COURSE

- BATTERISKIFTE: Batterier må skiftes MÅ skiftes når batteritiden er under anvis tid, eller iht testindikator.

- MERK: Ved skifte av lyskilde må det kun benyttes originale deler fra Zemper.