



ZEMPER




ORIÓN
ZC / IP65 IK05

1 Presentación/Presentation/Présentation


Conforme a / According to / Conforme à
EN60598-2-22



2 Instalación / Installation / Installation

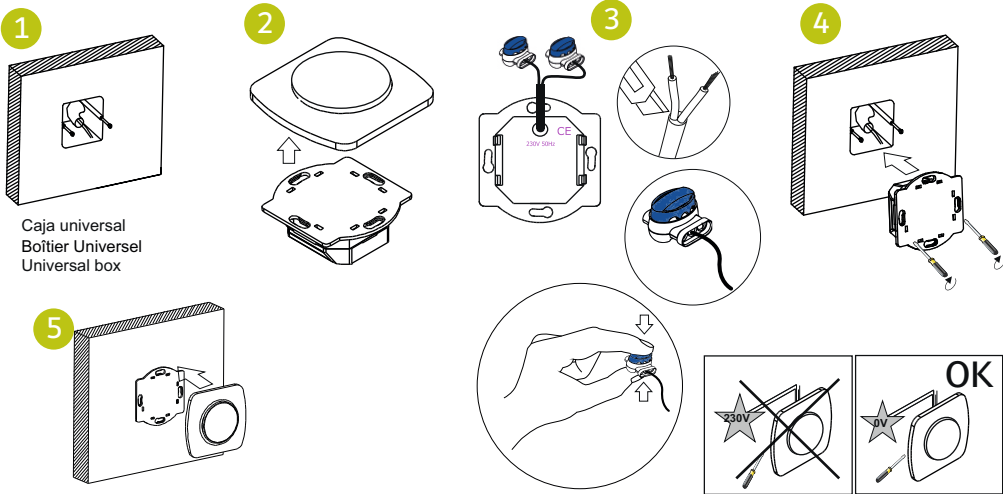

3 Conexión eléctrica / Electrical connection / Branchement électrique

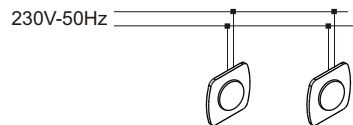

-TIEMPO DE CARGA: 24h
-CAMBIO DE BATERÍAS: Las baterías deben reponerse cuando la autonomía no es conforme con la duración asignada. NOTA: Con el fin de alargar la vida de las baterías es conveniente realizar descargas periódicas completas (desconectando alimentación de red) al menos cada 10 semanas.


-CHARGING TIME: 24h
-CHANGE OF BATTERIES: The batteries must be replaced when the autonomy does not comply with the assigned duration. NOTE: In order to extend the life of the batteries it is advisable to carry out complete periodic downloads (disconnecting the mains power supply) at least every 10 weeks.

-TEMPS DE CHARGE : 24h
-CHANGEMENT DES PILES : Les piles doivent être remplacées lorsque l'autonomie ne respecte pas la durée assignée. REMARQUE : Afin de prolonger la durée de vie des piles, il est conseillé d'effectuer des téléchargements périodiques complets (coupure de l'alimentation secteur) au moins toutes les 10 semaines.

4 Marcado de la luminaria / Labelling of the luminaire / Marquage du luminaire

X: Autónomo/ Self contained/Appareil autonome
0: No permanente/Non maintained/Non permanent
*60/120/180: Autonomía nominal en minutos
Nominal duration of the luminaire (in minutes)
Autonomie nominale du luminaire en minutes


ZEMPER




ORIÓN
ZC / IP65 IK05

1 Presentación/Presentation/Présentation


Conforme a / According to / Conforme à
EN60598-2-22



2 Instalación / Installation / Installation

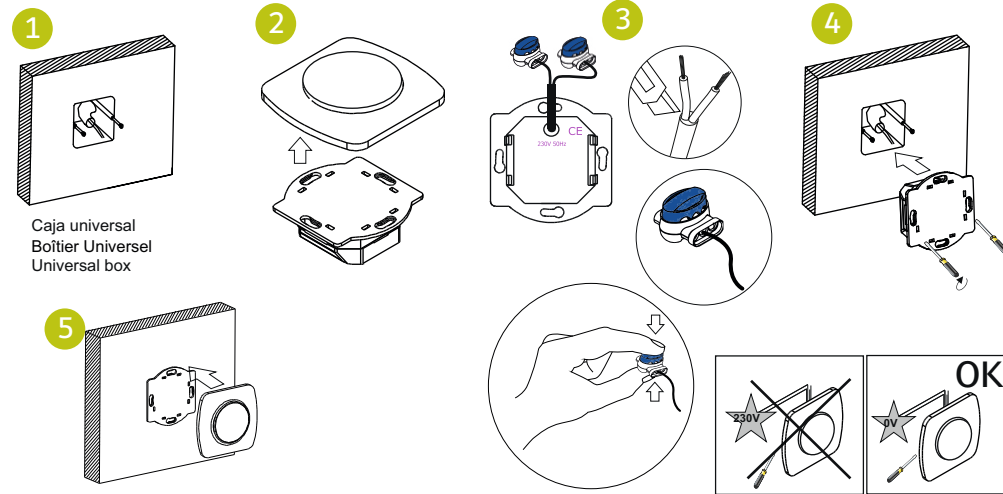

3 Conexión eléctrica / Electrical connection / Branchement électrique

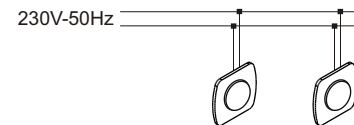

-TIEMPO DE CARGA: 24h
-CAMBIO DE BATERÍAS: Las baterías deben reponerse cuando la autonomía no es conforme con la duración asignada. NOTA: Con el fin de alargar la vida de las baterías es conveniente realizar descargas periódicas completas (desconectando alimentación de red) al menos cada 10 semanas.

-CHARGING TIME: 24h
-CHANGE OF BATTERIES: The batteries must be replaced when the autonomy does not comply with the assigned duration. NOTE: In order to extend the life of the batteries it is advisable to carry out complete periodic downloads (disconnecting the mains power supply) at least every 10 weeks.

-TEMPS DE CHARGE : 24h
-CHANGEMENT DES PILES : Les piles doivent être remplacées lorsque l'autonomie ne respecte pas la durée assignée. REMARQUE : Afin de prolonger la durée de vie des piles, il est conseillé d'effectuer des téléchargements périodiques complets (coupure de l'alimentation secteur) au moins toutes les 10 semaines.

4 Marcado de la luminaria / Labelling of the luminaire / Marquage du luminaire

X: Autónomo/ Self contained/Appareil autonome
0: No permanente/Non maintained/Non permanent
*60/120/180: Autonomía nominal en minutos
Nominal duration of the luminaire (in minutes)
Autonomie nominale du luminaire en minutes